


*Организация и функционирование
административно-производственного контроля
ООО «Газпром трансгаз Саратов»*

Начальник отдела охраны труда
ООО «Газпром трансгаз Саратов»
Климцев Е.В.


АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ЦЕЛИ АПК:


1. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ;
2. ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ;
3. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ДО ВОЗМОЖНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ

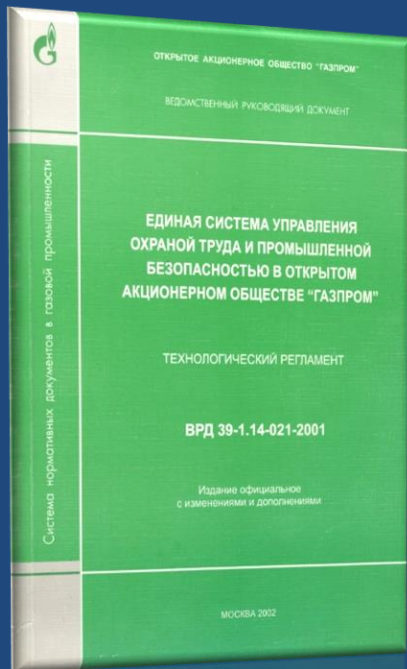

2001-2020

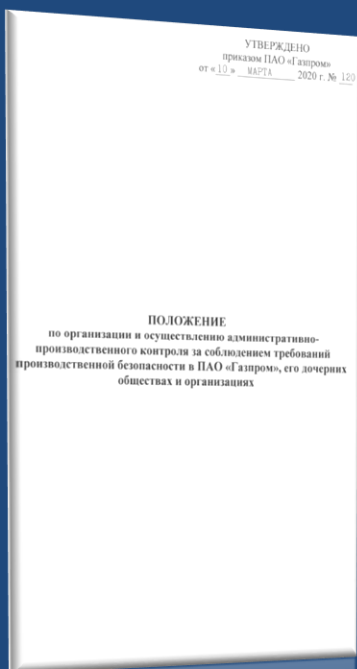

2020-2023

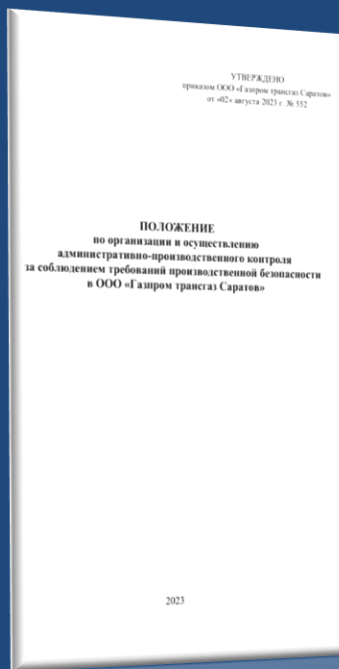


2023-настоящее время

ФИКСИРОВАНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЙ

ОПРЕДЕЛЕНО 5 ТИПОВ НЕСООТВЕТСТВИЙ

Приложение № 6

Блок-схема процесса обмена информацией АПК на 1 уровне

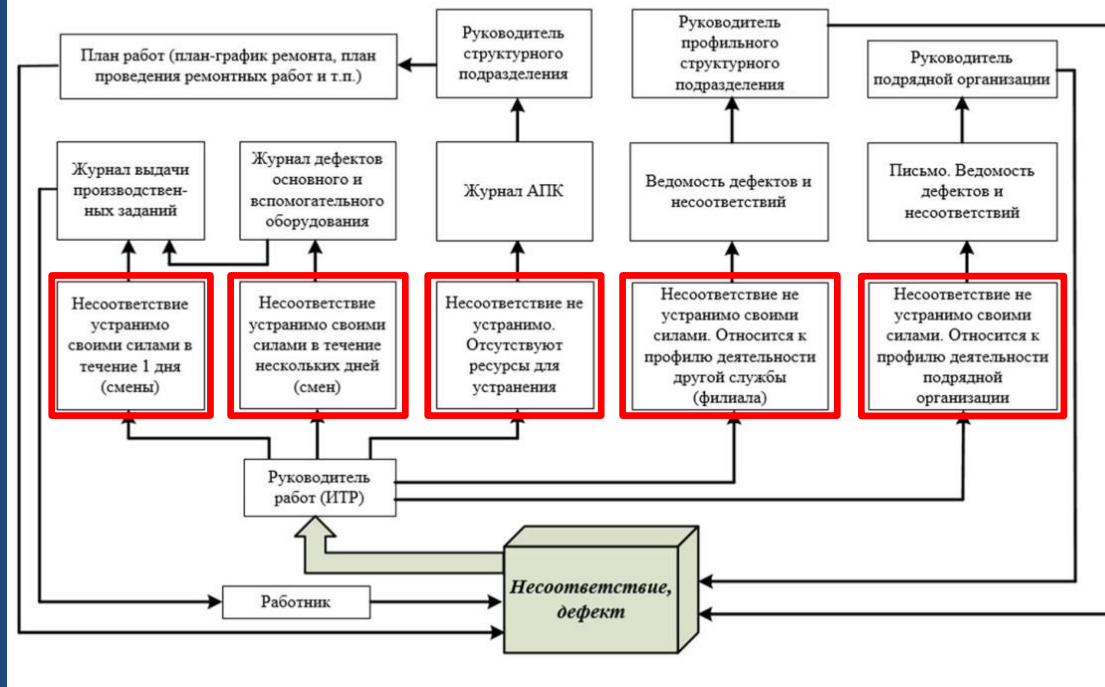

1
У
Р
О
В
Е
Н
Ь



РАБОЧИЙ, СПЕЦИАЛИСТ



РАБОТНИК



**РАБОЧЕЕ
МЕСТО**



**УЧАСТОК
СТРУКТУРНОГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ФИЛИАЛА**

РАБОТНИК



РУКОВОДИТЕЛЬ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

2
У
Р
О
В
Е
Н
Ь




РУКОВОДИТЕЛЬ СП + УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

СТРУКТУРНОЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
ФИЛИАЛА

СЛУЖБА ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ

РУКОВОДИТЕЛЬ СП + УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

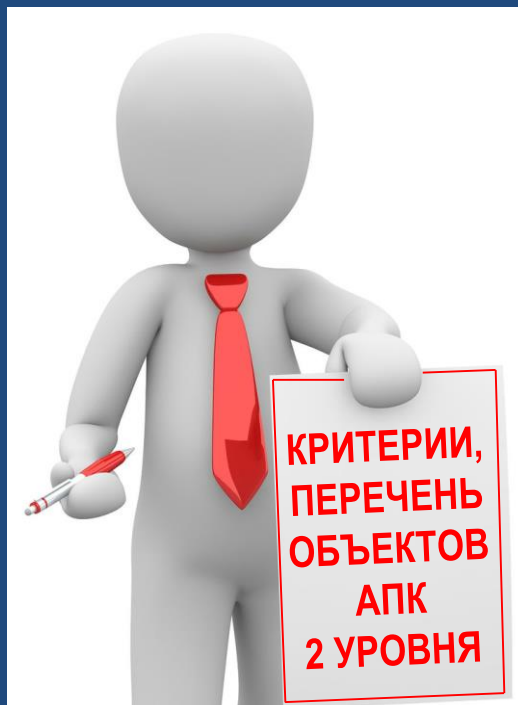

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

3, 4
У
Р
О
В
Н
И



СЛУЖБА
ФИЛИАЛА

ФИЛИАЛ
ОБЩЕСТВА

ПОСТОЯННОДЕЙСТВУЮЩАЯ КОМИССИЯ ФИЛИАЛА (АДМИНИСТРАЦИИ)

3, 4
У
Р
О
В
Н
И



**ПДК ФИЛИАЛА (АДМИНИСТРАЦИИ),
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР (АДМИНИСТРАЦИИ)**

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ АПК 1, 2 УРОВНЕЙ ПО ИТОГАМ 2025 ГОДА

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер - первый заместитель
генерального директора
ООО «Газпром трансгаз Саратов»
Годлевский А.Ю.
«15» декабря 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Представитель руководства по ЕСУПБ,
главный инженер - первый заместитель
генерального директора
ООО «Газпром трансгаз Саратов»
Годлевский А.Ю.
«15» декабря 2022 г.

График осуществления АПК на IV уровне в
ООО «Газпром трансгаз Саратов» на 2023 год

«АФИК
ЕСУПБ второго уровня
всгаз Саратов» на 2023 год

№ п/п	Филиалы, подлежащие проверке	Ф.И.О., должность лиц, участвующих в проверке	Сроки проведения проверки
1	Балашовское ЛПУМГ	<p>Председатель комиссии: Годлевский А.Ю. – главный инженер – первый заместитель генерального директора</p> <p>Заместители председателя комиссии: Мясин Д.Г. – заместитель главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной безопасности; Наумов В.И. – заместитель главного инженера по автоматизации и метрологическому обеспечению; Климцев Е.В. – начальник отдела охраны труда; Андреев А.Е. – начальник службы промышленной и пожарной безопасности</p> <p>Члены комиссии: Евдакимов И.И. – начальник производственного отдела по эксплуатации компрессорных станций; Прозанец С.И. – начальник производственного отдела по эксплуатации газораспределительных станций; Кузнецов Д.А. – начальник производственного отдела по эксплуатации магистральных газопроводов; Коротин К.В. – главный диспетчер – начальник службы; Криушин В.В. – главный энергетик - начальник отдела; Сорокина Г.В. – главный метролог - начальник отдела; Водолазов В.И. – начальник отдела производственного отдела автоматизации; Быбленов А.В. – начальник производственного отдела защиты от коррозии; Смирнов Г.Н. – начальник транспортного отдела; Фетисов Д.Д. – начальник отдела охраны окружающей среды и энергосбережения; Сорокин В.И. – главный механик; Лобанов А.А. – начальник Управления связи; Поланин С.В. – начальник УОБЮФ; Луалин В.В. – начальник УМТСиК; Беков Ю.С. – технический инспектор труда ОППО «Газпром трансгаз Саратов профсоюз» (по согласованию)</p>	15-16 марта

Наименования отделов (служб) администрации, филиалов общества, участвующих в аудите
Заместитель главного инженера по ОТ, ПиПБ, ООТ, СПиПБ, технические эксперты: ПОЭКС, ПОЭМГ, ПОЭГРС, ОГЭ, ПОЗК, ПОА, ОГМ, представитель Башмаковского ЛПУМГ
Заместитель главного инженера по ОТ, ПиПБ, ООТ, СПиПБ, технические эксперты: ПОЭКС, ПОЭМГ, ПОЭГРС, ОГЭ, ПОЗК, ПОА, ОГМ, представитель Мецкерского ЛПУМГ
Заместитель главного инженера по ОТ, ПиПБ, ООТ, СПиПБ, технические эксперты: ПОЭКС, ДС, ПОЭМГ, ПОЭГРС, ОГЭ, ПОЗК, ПОА, ОГМ, СЭиС, представитель Сторожевского ЛПУМГ
ООТ, СПиПБ, технические эксперты: ОГЭ, представитель СП «Нива»
Заместитель главного инженера по ОТ, ПиПБ, ООТ, СПиПБ, технические эксперты: ОГЭ

ГОД	АПК 4 УРОВНЯ	ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ЕСУПБ 2-го УРОВНЯ
2025	9	12

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО АПК 1,2 УРОВНЕЙ:

..... ЛПУМГ;

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО АПК 1,2 УРОВНЕЙ:

..... ЛПУМГ (ГКС, ГРС);

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ АПК 1, 2 УРОВНЕЙ ПО ИТОГАМ 2025 ГОДА

Анализ эффективности АПК на I, II уровнях в Петровском ЛПУМГ 01.01.2023 - 31.12.2023

(наименование филиала (ДО) (период)

№ п/п	Виды выявленных несоответствий	Количество несоответствий		Количество выявленных при АПК типовых (аналогичных) несоответствий, выявленных органами государственного надзора/ корпоративного контроля		Количество несоответствий, выявленных органами государственного надзора/ корпоративного контроля и не выявленных при АПК		Количество лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности за нарушения требований производственной безопасности	
		01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2023 - 31.12.2023
1	Нарушение требований по безопасному производству работ	117	103	1					
2	Нарушение требований к содержанию зданий, территорий, помещений	1358	1787						
3	Нарушение требований по безопасной эксплуатации оборудования	207	318	3	1	7	17		
4	Нарушение требований по оформлению документации	346	539	7	6	6	56		
5	Нарушение требований пожарной безопасности	23	11					12	9
6	Нарушение требований безопасности дорожного движения	11	7						
7	Неприменение работниками СИЗ	4	1						
8	Прочие несоответствия								
9	Нарушение требований по безопасной эксплуатации оборудования								
10	Нарушение требований правил по охране труда на автомобильном	51	16						

Заключение о результативности ранее принятых КД:


Случаев повторного выявления несоответствий по причинам, на устранение которых направлены КД по результатам проведенных ранее проверок не выявлено.

Мероприятия, направленные на совершенствование АПК:

По выявленным нарушениям и несоответствиям своевременно разрабатываются корректирующие мероприятия с указанием сроков их устранения, проводятся совещания с руководителями и специалистами проверяемых подразделений. Мероприятия, предусмотренные планами корректирующих и предупреждающих действий, выполняются в установленные сроки. Разрабатываемые КД не выявляют новых опасностей, не приводят к увеличению риска.

Ведущий специалист по ОТ

Д.И. Солдатов

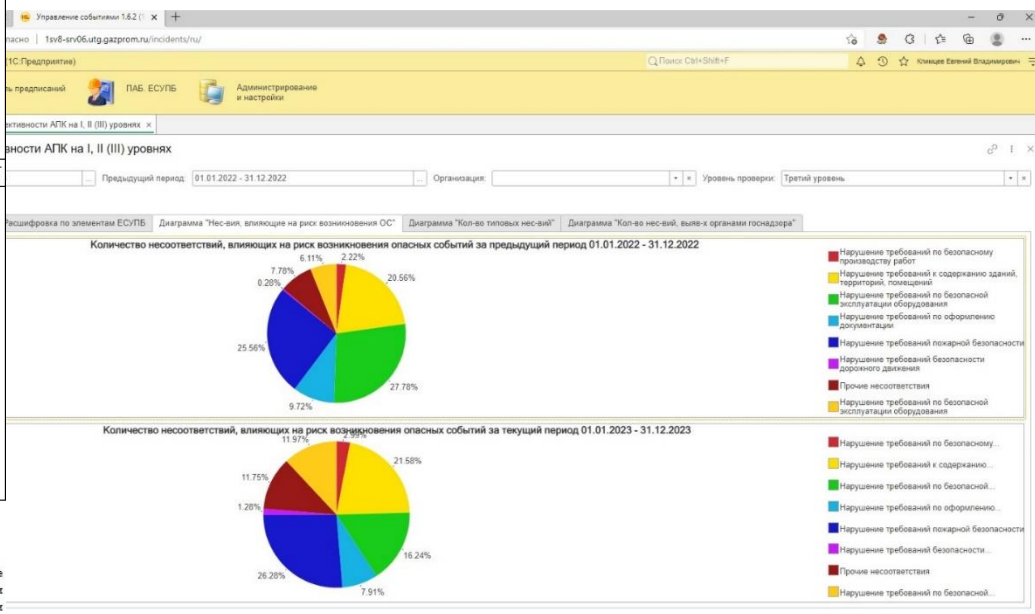

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ п/п	Филиал	Несоответствия 2024	Оценка 2024	Несоответствия 2025	Оценка 2025
1ЛПУМГ	366	НЕУД	577	НЕУД
2 ЛПУМГ	217	НЕУД	149	УД
3 ЛПУМГ	412	НЕУД	291	УД



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ АПК 1,2 УРОВНЕЙ

**ОБУЧЕНИЕ
ПЕРСОНАЛА**

**КУЛЬТУРА
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ**

**ПОКАЗАТЕЛИ
ПО ИТОГАМ
КОМИССИИ**

**ПРОВЕРКА
ПЕРСОНАЛА**

**СТАБИЛЬНОСТЬ
КАДРОВ**

**ПОКАЗАТЕЛИ
РУКОВОДСТВА
ФИЛИАЛА**

**АНАЛИЗ,
ПЛАНЫ КД**

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

Климцев Евгений Владимирович
Начальник отдела охраны труда
Тел.: 33-7-14
E-mail: klimcev-ev@utg.gazprom.ru